
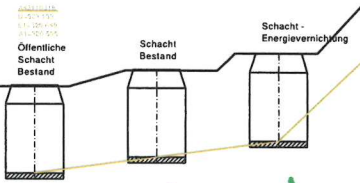
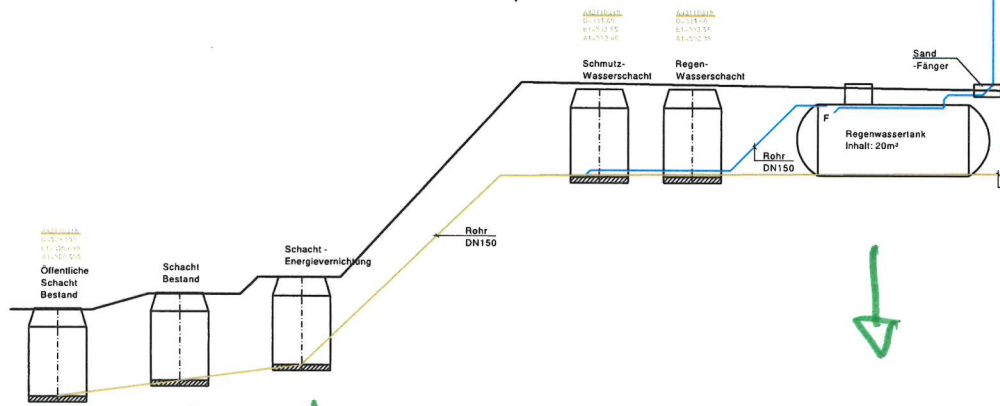


Legende Medien	
	HVL Heizung Vorlauf
	HRL Heizung Rücklauf
	KW Kaltwasser
	WW Warmwasser
	ZL Zirkulation
	SW Schmutzwasser
	RW Regenwasser
	ZUL Zuluft
	ABL Abluft
	FOL Fortluft
	AUL Aussenluft

Entlüftung über Dach, der Stang ist laut Zeichnung eigenständig.

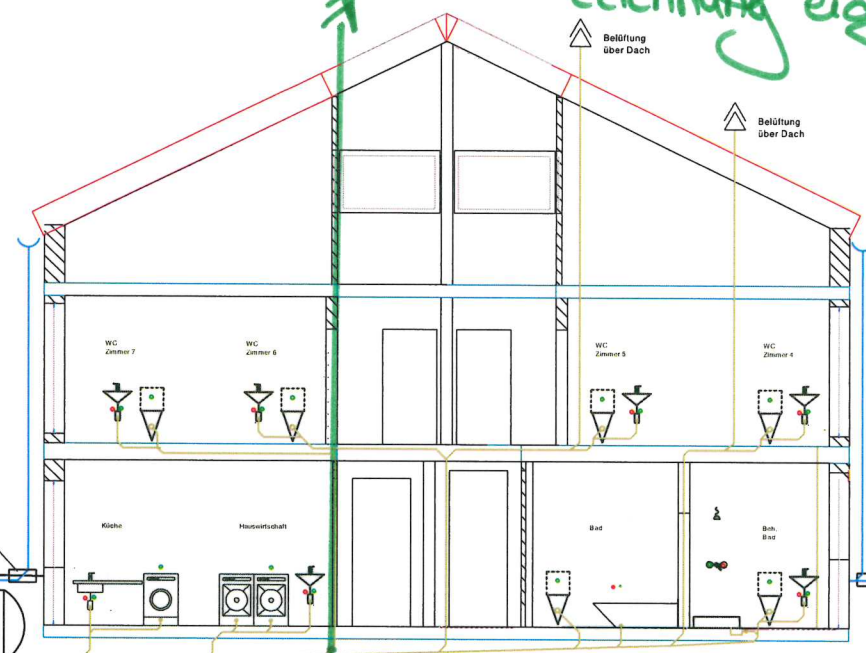

Inhalte

Im Eg sind 2 Trockentrenntoiletten eingezeichnet, diese sind nicht zulässig!

- Anschlusskanäle mit Wandverstärktem Rohr auszuführen, mind. SN12

Anschluss an die SW Leitung!

Vorabzug

Planungsphase: Entwurf	HLS Strangschema Abwasser	Auftragsnummer: 2023-12-1
	Kunde: Jeremy Tammik Hünerbergweg 30 79539 Lörrach	Objekt: MFH Jeremy Tammik
Index: 0	Gez.: CS/VI SV	Gepr.: 01.09.2024
Datum: 1:53	Mst.: A2	Plannr.:
Binkert Plan GmbH, Am Riedbach 3, 78774 Albruck-Birndorf, +49 7753 97779 0, info@binkertplan.de, www.binkertplan.de		

N:\92.188_100_25yr\BINNERT\Planungsabw\Projekte_Planungsabw\2023-12-1_Tammik_Lörrach\Strangschema_Sumitär_2024-09-01.rvt.dwg